



MONTAVIMUI PAPILDOMAI REIKĖS



ŠVIESTUVO DYDIS, MM

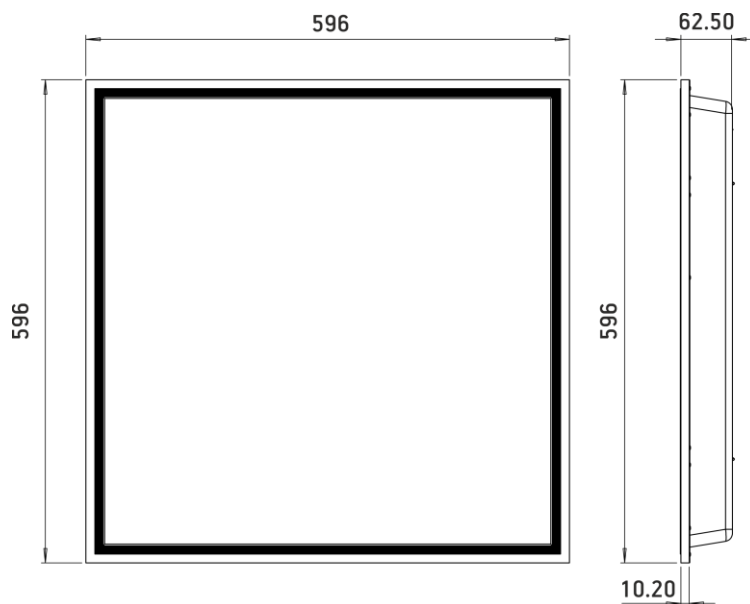

ĮSPĖJIMAS

! Prieš atlikdami prijungimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, išjunkite elektros tiekimą.

- Elektrinis ąubtas turi būti tinkamai įžemintas.
- Netinkamai įrengtas šviestuvas gali nukristi.
- Venkite tiesiogiai žvelgti į šviesos šaltinį, kol jis įjungtas.
- Naudoti tik patalpose.
- Naudoti tik sausose vietose.
- Draudžiama naudoti techniškai pažeistą šviestuvą.
- Norėdami išvengti elektros tiekimo laidų apgadinimo ar dilimo, nepalikite laidų prie metalo lakštų kraštų ar kitų aštrių objektų.
- Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamų šviestuvo modifikacijų ar netinkamo įrengimo.

Jeį turite klausimų, kreipkitės į gamintoją.


5 METŲ
GARANTIJA

KAGULUX PANELĖS MONTAVIMO VADOVAS


IP20

PANELĖ MONTUOJAMA ĮLEIDŽIANT Į PAVIRŠIŲ


RoHS
Compliant




1

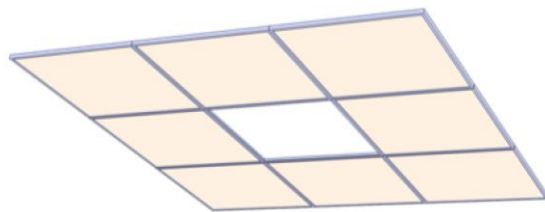


2

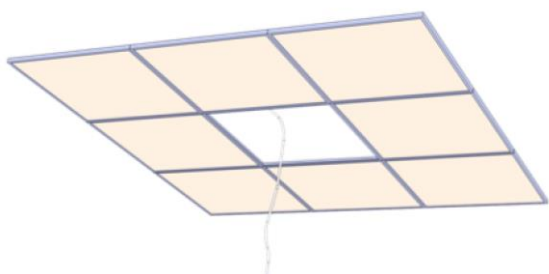


3

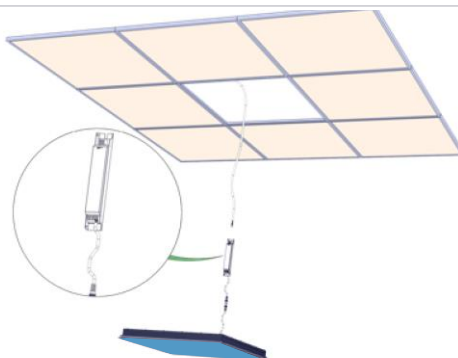


4

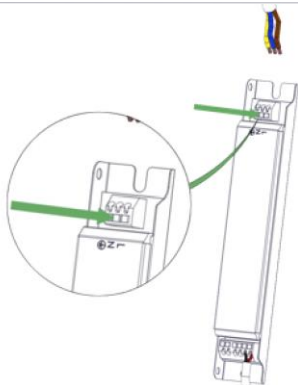


5

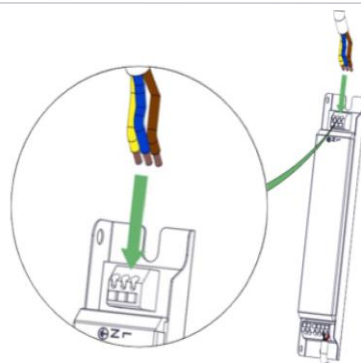

6

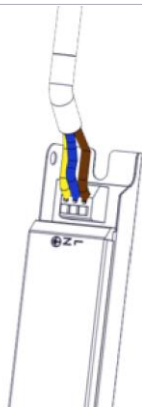


7

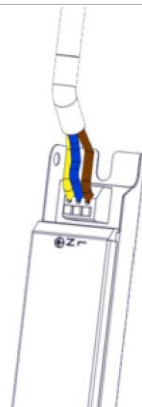




8

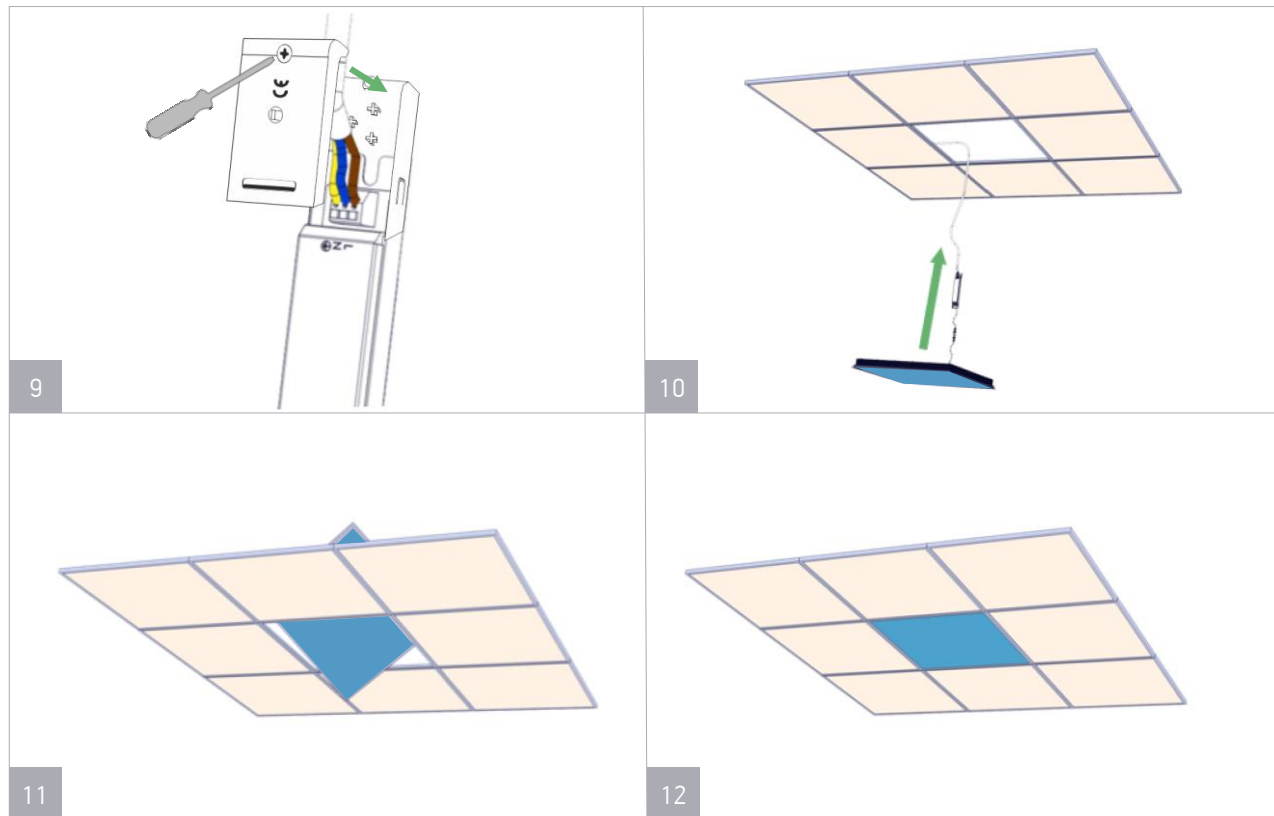PANELĒ MONTUOJAMA ĮLEIDŽIANT Į PAVIRŠIŲ








JUNGIMO SCHEMA






STANDARTINIS VALDYMAS

-  (L) – fazė (rudas)
-  (N) – nulis (mėlynas)
-  (PE) – įžeminimas (žalias/geltonas)

DALI VALDYMAS

-  (L) – fazė (rudas)
-  MĒLYNA (N) (mėlynas)
-  (PE) – įžeminimas (žalias/geltonas)
-  DALI fazė (juodas)
-  DALI fazė (pilkas)

AVARINIS VALDYMAS

-  (L) – fazė (rudas)
-  (N) – nulis (mėlynas)
-  (PE) – įžeminimas (žalias/geltonas)
-  AVARINIS (L) – fazė (juodas)
-  AVARINIS (N) – nulis (pilkas)

AVARINIS + DALI VALDYMAS

-  (L) – fazė (rudas)
-  (N) – nulis (mėlynas)
-  (PE) – įžeminimas (žalias/geltonas)
-  AVARINIS (L) – fazė (juodas)
-  AVARINIS (N) – nulis (pilkas)
-  DALI fazė (baltas)
-  DALI fazė (raudonas)